


Pokiaľ Vás čaká kolaudácia, zábradlie by malo spĺňať normu STN 74 3305.

Ochranné zábradlie sa musí zhotovovať na voľnom okraji pochôdznej plochy, kde je nebezpečenstvo pádu osôb a hĺbka voľného priestoru je väčšia ako 500mm.



Najmenšia dovolená výška zábradlia závisí od hĺbky voľného priestoru, do ktorej môže človek spadnúť:

Znížená	900mm (hĺbka voľného priestoru menej ako 3 000mm)
Základná	1 000mm (hĺbka voľného priestoru od 3 000mm do 12 000mm)
Zvýšená	1 100mm (hĺbka voľného priestoru od 12 000mm do 30 000mm)
Zvláštna	1 200mm (hĺbka voľného priestoru viac ako 30 000mm)

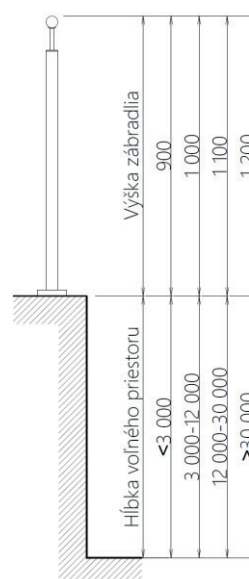


Pri vodorovných a šikmých výplniach do 45° od vodorovnej roviny nesmie byť svetlá vzdialenosť medzi spodnou výplňou a podestou (prípadne hranou podesty alebo zarážkou) väčšia ako 120mm. Svetlá vzdialenosť medzi jednotlivými výplňami nesmie byť väčšia ako 180mm. Cez žiadnu medzeru nesmie prejsť skúšobný hranol.

Pri zvislých a šikmých výplniach so sklonom nad 45° od vodorovnej roviny, nesmie byť svetlá vzdialenosť medzi jednotlivými výplňami väčšia ako 120mm. Cez žiadnu medzeru nesmie prejsť skúšobný hranol*.

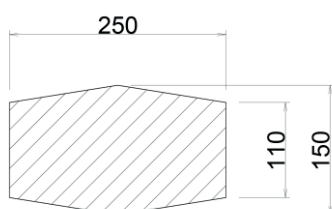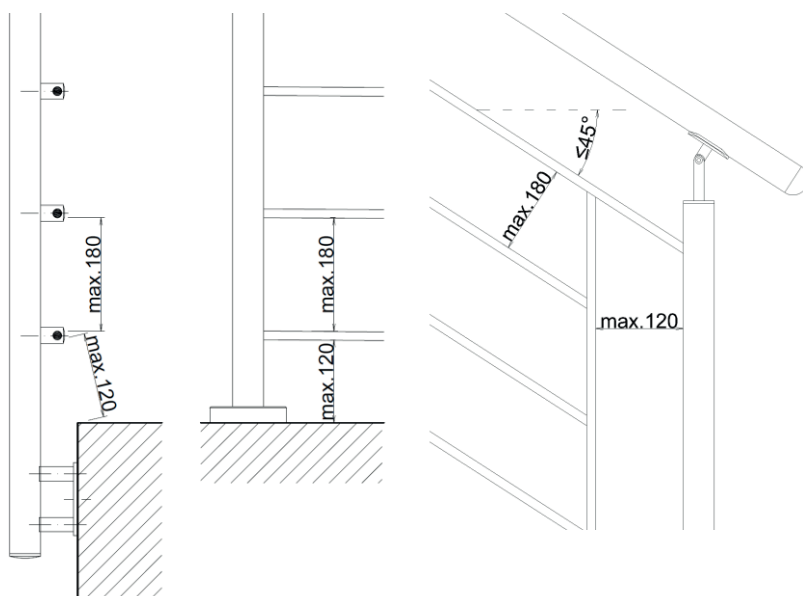

**Skúšobný hranol*

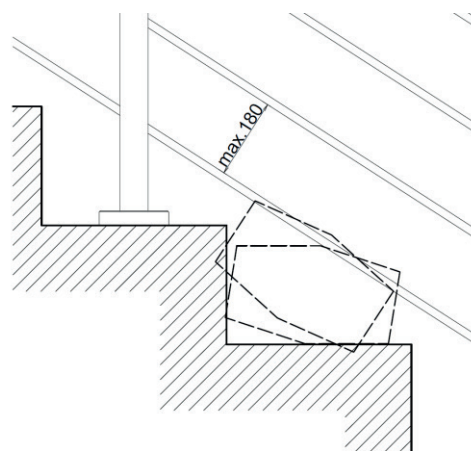

Cez žiadnu medzeru nesmie prejsť skúšobný hranol